



L/W TANK

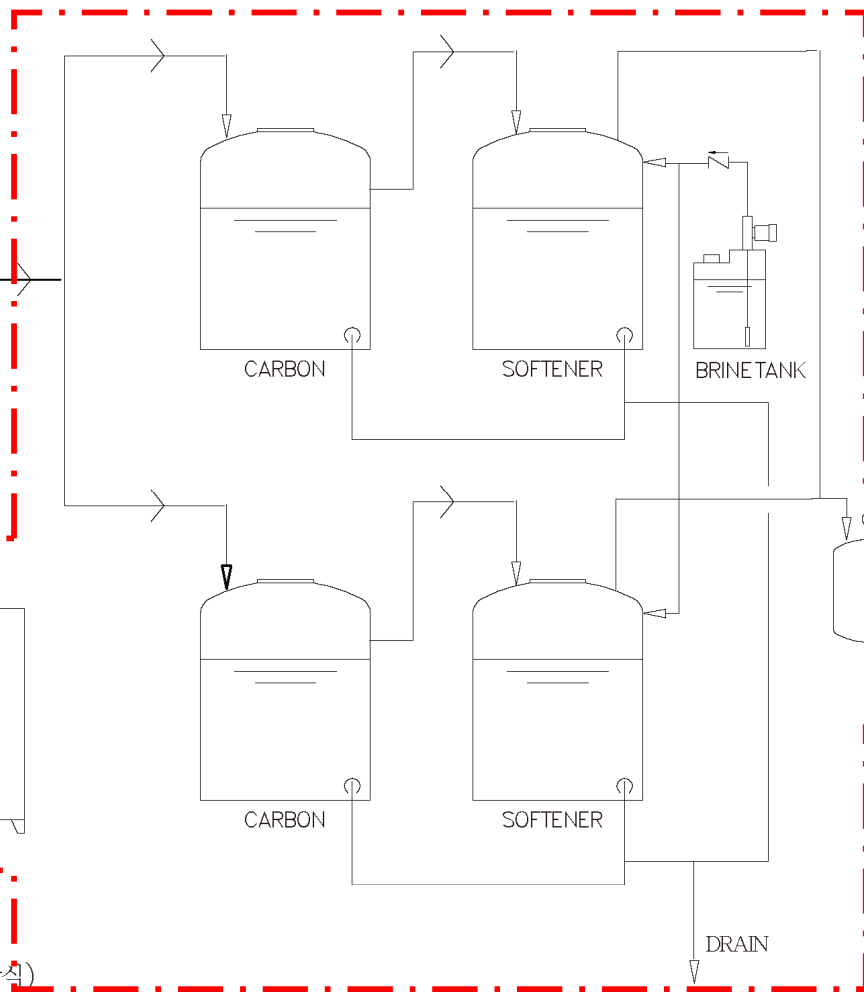


금회 업무 범위



PIPING SIZE : 100A
 MATETIAL : SUS 3
 ACTUATOR BUTTERFLY VALVE (주철 공압식)
 VALVE SIZE : IN/OUT 100A, ORDER 40A
 L/W, F/W TANK 는 기존에 설치되어 있는 탱크임.

MICRO BAG FILTER
 SUS HOUSING



F/W TANK

- 지하수 사용량
- 18 ton/h
- 취출시간 : 15h
- 하루 사용량 : 약 270ton/day
- 역세 자동운전 필요

<div> <div>△</div> <div>△</div> <div>△</div> <div>△</div> </div>				SOFTENER, CABON FILTER SYSTEM				SCALE SIZE	NONE	PROJECTION DIMENSION	sq
<div> <div>△</div> <div>△</div> <div>△</div> <div>△</div> </div>				TITLE				P&ID			
<div> <div>△</div> <div>△</div> <div>△</div> <div>△</div> </div>				FACILITY				EQUIPMENT			
<div> <div>△</div> <div>△</div> <div>△</div> <div>△</div> </div>				DRAWN				CHECKED			
<div> <div>△</div> <div>△</div> <div>△</div> <div>△</div> </div>				REVIEWED				APPROVED			
<div> <div>△</div> <div>△</div> <div>△</div> <div>△</div> </div>				SIGNATURE				DATE			
<div> <div>△</div> <div>△</div> <div>△</div> <div>△</div> </div>				NO.				DATE			
<div> <div>△</div> <div>△</div> <div>△</div> <div>△</div> </div>				REVISED				DESCRIPTION			
<div> <div>△</div> <div>△</div> <div>△</div> <div>△</div> </div>				Drawn				Checked			
<div> <div>△</div> <div>△</div> <div>△</div> <div>△</div> </div>				Reviewed				Approved			